


Inderdør

☒	Kat. 1:
☒	- Rådhus, admin.
☒	- Idrætshaller
☒	- Skoler
☒	- Kulturbyggn.
☒	Kat. 2:
☒	- Dagtilbud.
☒	- Fritidsklubber
☒	- Kulturbyggn.
☒	Kat. 3:
☒	- Plejecenter
☒	Kat. 4:
☒	- Arealdrift
☒	Kat. 5:
☒	- Arealdrift.
☒	- Kulturbygninger
☒	- Foreningsejendomme

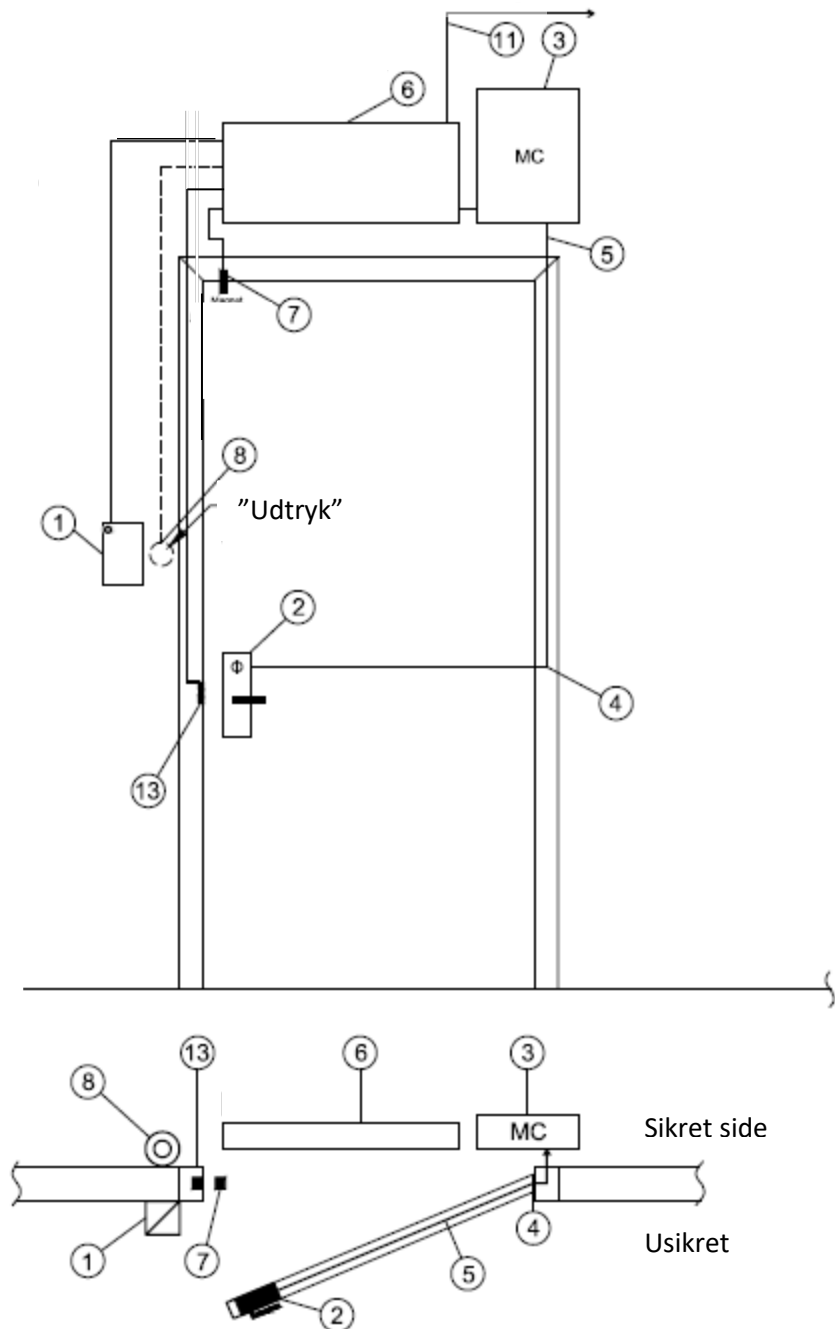

Nr.	Enhed/komponenter	Levering	Montering	Kommentar
1	Kortlæser	Entreprenør	Entreprenør	m. tastatur og display Baggrundsbelyst Nye kortlæsere etableres Ny etableres, ved udvalgte "værdi-fulde rum"
2	Motorlås/elektrom.-lås	Entreprenør	Entreprenør	
3	Styrebox for lås	Entreprenør	Entreprenør	
4	Karmoverføring	Entreprenør	Entreprenør	Nye som Synlige. Nye føres i stålrør. Kun ved online læsere
5	Styrekabel ml. lås og styrebox	Entreprenør	Entreprenør	
6	ADK-controller	Entreprenør	Entreprenør	placeres i nærliggende teknikrum, som anvises på tegninger af LTK
7	ADK-magnetkontakt	Entreprenør	Entreprenør	Ja ved online-læser og option ved mekatronisk online
8	"Ud-tryk"	Entreprenør	Entreprenør	Frigørelsestryk/frikobling af el-lås. Alternativt i greb. Ny etableres ved nye online-læsere
9				
10				
11	PDS, TCP/IP-netværkskabel	Bygherre	Bygherre	
12				
13	Slutblik m. låsekontrol	Entreprenør	Entreprenør	Fra microswitch i slutbliksside ved nye dørløsninger med elektromekanisk låsekasse. Alternativt som integreret i låsekasse
	Øvrigt	Eksisterende	Ny	
		Genanvendes		
	Døre			
	Enkeltdør	Ekst. Type genanvendes		
	Dobbeltdøre	Ekst. Type genanvendes		

	Skydedøre	Ekst. Type genanvendes		
	Dørpumpe, manuel	Ja		Evt. Rækkefølgestyring
	Dørpumpe integreret m. hold	Ekst. Type genanvendes		
	Automatisk dørpumpe	Ekst. Type genanvendes		
	Sikringsdør	Ekst. Type genanvendes		Klasse
	Brandklassefiseret dør	Ekst. Type genanvendes		Klasse
	Trædør	Ekst. Type genanvendes		
	Lydtæt dør	Ekst. Type genanvendes		
	Glasdør	Ekst. Type genanvendes		
	Glasdør med ramme	Ekst. Type genanvendes		Med føringsveje
	Ståldør	Ekst. Type genanvendes		
	Skjult karmoverføring	NA		Mekatronisk
	Synlig karmoverføring	NA	Ja, på døre til udvalgte "værdifulde rum"	Ved elektromekanisk låsekase
	Låse			
	El-slutblik			Der etableres ikke el- slutbik
	Elektromekanisk lås		Ny	Ny etableres ved nye online-læsere ved udvalgte "værdi-fulde rum"
	Motorlås			
	Manuel lås			
	Slutblik	Bibeholdes, hvis eksisterende	Ny ved nye ADK-løsninger	
	Mekatronisk lås, online		Ny	Nye etableres ved udvalgte "alm." zonedøre
	Mekatronisk lås, offline	Bibeholdes, hvis eksisterende, undtagen Cliq		Off-line bibeholdes uanset type, dog undtaget Ruko Cliq (som SKAL udskiftes, idet denne ikke ønskes)
	Beslåning			

	Cylinder			Standard cylinder er oplyst til: Dorma RD93-054 (både inderdøre og yderdøre)
	Cylinderring			Ved nye benyttes alm. standard bestykning
	Cylinder/cylinder			Ved nye benyttes alm. standard bestykning
	Cylinder/vrider			Ved nye benyttes alm. standard bestykning
	Langskilt			Ved nye benyttes alm. standard bestykning
	Greb/håndtag			Ved nye benyttes alm. standard bestykning
	Smalprofil		Afhænger af dørtype	
	Flugtvejsbeslag		Ja, hvis ny er i flugtvejsretning	
	Antal låse	En	En	
	Installationer			
	Føringsveje omkring dør miljø		Nye ønskes ført i rør	Ved on-line-løsninger til elektromekanisk lås
	Kabling til komponenter på dørmiljø		Ny til el-lås	Evt. udskiftes ved on-line-løsninger til elektromekanisk lås
	AIA-komponenter på dør	Nej	Nej	
	Porttelefon			
	Funktioner			
	Forbikobling af AIA	Nej	Nej	
	Dørautomatik frigives af ADK-signal			El-lås styres af automatik
	ABDL			
	Flugtvejsdør			Hvis eksisterende genanvendes funktionen
	Signal fra ABA		Ja, hvis flugtvej og online læser	Afhænger af om der er ABA-anlæg (Lindegårdsskolen)
	Antipass back		Nej	
	Tidsstyring af lås			Kan være aktuelt ved ny online-læser ved slusefunktioner
	Akustisk alarm ved dør/kortlæser v. alarm		Ja, ved online-læser	Skal kunne frakobles
	Frigørelse/oplåsning ved brand		Ja, ved online-læser	Afhænger af om der er ABA-anlæg
	Aflåsning ved PLOV-hændelse		Ja	Mulighed ved online læsere og

				elektromekanisk låsekasse
	Oplåsning via smartphone		Ja, for online læser	
	Oplåsning via porttelefon/samtaleanlæg		Ja, krav for ny online læser	
	Slusefunktion		Kan være slusefunktion med online læsere	
	Ved integreret anlæg ADK/AIA			
	Frakobling/tilkobling via kortlæser af AIA		Ja, hvis online-læser	Kun ved online læsere: AIA-zoner skal kunne: * til- og frakobles via kortlæser og kort+PIN. *Skal kunne tilkoble automatisk * skal kunne fjern-tilkoble/"fjernbetjenes"