

Skaldør

Kat. 1:

X	-Admin. Bygn*
X	-Idrætshaller
X	-Skoler
X	-Kulturbygn.***

Kat. 2:

X	-Dagtilbud**.
X	-Fritidsklubber**
X	-Kulturbygn.***

Kat. 3: ****

	-Plejecenter
--	--------------

Kat. 4:

X	-Arealdrift
---	-------------

Kat. 5:

	-Arealdrift
	-Kulturbygn.
	-Foreningsejendomme

Denne skitse gælder for
de afkrydsede felter


Noter:

* Rådhuset er fredet, og er ikke
indeholdt i udbud

** her er kun én hoveddør

*** Specielt.

**** Er ikke indeholdt i udbud, i
denne fase

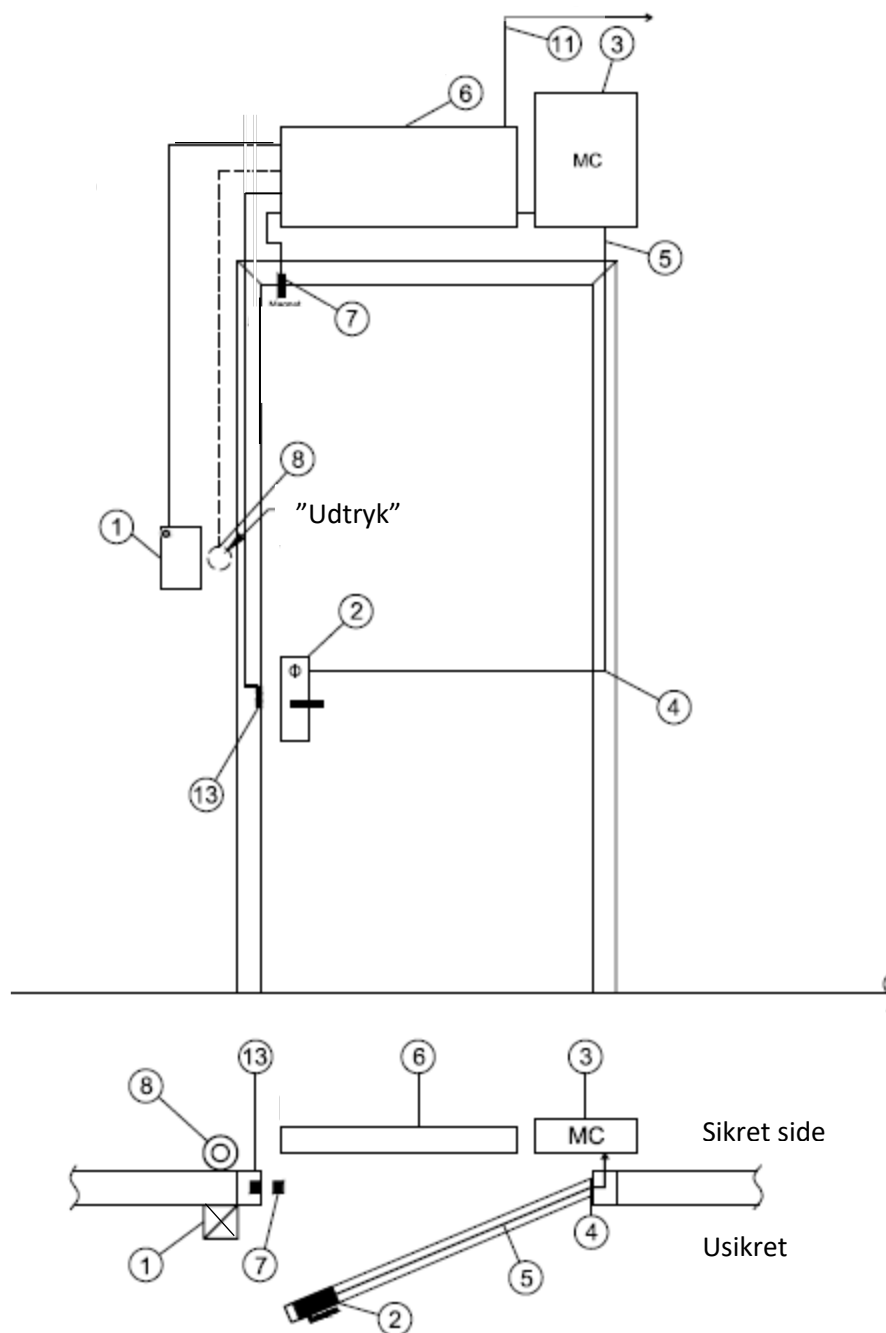

Nr.	Enhed/komponenter	Levering	Montering	Kommentar
1	Kortlæser	Entreprenør	Entreprenør	m. tastatur og display Baggrundsbelyst Nye kortlæsere etableres
2	Motorlås/elektrom.-lås	Entreprenør	Entreprenør	Ny motorlås til hoveddøre
3	Styrebox for lås	Entreprenør	Entreprenør	Ny
4	Karmoverføring	Entreprenør	Entreprenør	Synlige. Nye føres i stålrør + panserslange
5	Styrekabel ml. lås og styrebox	Entreprenør	Entreprenør	Synlige
6	ADK-controller	Entreprenør	Entreprenør	Placeres i nærliggende teknikrum, som anvises på tegninger af LTK
7	ADK-magnetkontakt	Entreprenør	Entreprenør	Ekst. Låse er med magnet i låsekasse og modstykke i slutblik.
8	"Ud-tryk"	Entreprenør	Entreprenør	Frigørelsestryk/frikobling af el-lås. Alternativt i greb. Der er både udtryk ved siden af døre, på dørblade og via greb
9				
10				
11	PDS, TCP/IP- netværkskabel	Bygherre	Bygherre	Bygherre leverer netværksudtag efter entreprenørens anvisninger. Der er POE+ understøttelse på samtlige netværksudtag.
12				
13	Slutblik m. låsekontrol	Entreprenør	Entreprenør	Fra microswitch i slutbliksside ved nye dørløsninger. Alternativt i låsekasse
	Øvrigt	Eksisterende	Ny	
		Genanvendes		
	Døre			
	Enkeltdør	Ekst. Type genanvendes		
	Dobbelt døre	Ekst. Type genanvendes		

	Skydedøre	Ekst. Type genanvendes		
	Dørpumpe, manuel	Ja		Evt. Rækkefølgestyring Der er manuelle dørpumper på alle døre med ADK, (undtagen rådhus+T12/Toftebæksvej)
	Dørpumpe integreret m. hold	Ja – kun Lindegårdsskolen		
	Automatisk dørpumpe	Kun på rådhus og T12-bygn. ellers ikke		Der installeres ingen nye
	Sikringsdør	Ingen krav – eksisterende genanvendes		Klasse
	Brandklassefiseret dør	Ingen krav – eksisterende genanvendes		Klasse Det er en antagelse at yderdøre ikke er brandklassefiseret
	Trædør	Ekst. Type genanvendes		
	Lydtæt dør	Ekst. Type genanvendes		
	Glasdør	Ekst. Type genanvendes		
	Glasdør med ramme	Ekst. Type genanvendes		Med føringsveje
	Ståldør	Ekst. Type genanvendes		
	Skjult karmoverføring	Nej		
	Synlig karmoverføring	Lægges i stålrør ved nye kabler på eksisterende døre		
	Låse			
	El-slutblik			Der etableres ikke el- slutbik
	Elektromekanisk lås			
	Motorlås		Ny	
	Manuel lås			Ingen nye manuelle låse påregnes, (udover nye låsecylindre i nye motorlåsekasser)
	Slutblik		Ny	
	Mekatronisk lås, online			Nej ikke på yderdøre
	Mekatronisk lås, offline			Nej ikke på yderdøre

	Beslåning			
	Cylinder		Ny	Standard cylinder er oplyst til: Dorma RD93-054 (både inderdøre og yderdøre)
	Cylinderring		Ny	Ved nye benyttes alm. standard bestykning
	Cylinder/cylinder			Ved nye benyttes alm. standard bestykning
	Cylinder/vrider		Ny	Ved nye benyttes alm. standard bestykning
	Langskilt		Ny	Ved nye benyttes alm. standard bestykning
	Greb/håndtag		Ny	Ved nye benyttes alm. standard bestykning
	Smalprofil		Afhænger af dørtype	
	Flugtvejsbeslag		Ny	
	Antal låse		Kun en	
	Installationer			
	Føringsveje omkring dør miljø		Nye ønskes ført i rør	
	Kabling til komponenter på dørmiljø		Nye, hvis ikke kabling kan genanvendes	Evt. udskiftes
	AIA-komponenter på dør	Nej	Nej	
	Porttelefon	Ja		Rådhus og adm. bygn.
	Funktioner			
	Forbikobling af AIA	Nej	Nej	AIA kunne til og frakobles via kortlæser
	Dørautomatik frigives af ADK-signal	Ja, Kun på rådhus og T12-bygn. ellers ikke		El-lås styres af automatik
	ABDL	Nej		Der er dog udført ABDL, men kun Lindegårdsskolen
	Flugtvejsdør	Ja		
	Signal fra ABA	Ja		
	Antipass back	Nej		
	Tidsstyring af lås	Ja Kun på rådhus ellers ikke		1:PIR 2:Kort 3:Kort+PIN
	Akustisk alarm ved dør/kortlæser v. alarm		Ja	Men skal kunne frakobles
	Frigørelse/oplåsning ved brand	Ja		

	Aflåsning ved PLOV-hændelse		Ja	Som mulighed
	Oplåsning via smartphone		Ja	
	Oplåsning via porttelefon/samtaleanlæg	Ja Rådhus og adm. bygn	Ja, (krav til nye)	
	Slusefunktion	Nej		
	Ved integreret anlæg ADK/AIA			
	Frakobling/tilkobling via kortlæser af AIA		Ja	AIA-zoner skal kunne: * til- og frakobles via kortlæser og kort+PIN. *Skal kunne tilkoble automatisk * skal kunne fjern-tilkoble/"fjernbetjenes"